




HE laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista

lausuntokierros 27.6.-23.8.2022

Valmistelun aikataulu

- HE-luonnos lausunnolla 27.6.–23.8.2022
 - EU:n teknisten määräysten ilmoitusmenettelyn odotusaika päättyy 14.9.2022
 - Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle marraskuussa 2022
 - Asetusten valmistelu syksy 2022
- Valmisteluaineisto on hankeikkunassa SM036:00/2017 (Pelastustoimen laitteista annetun lain uudistaminen)

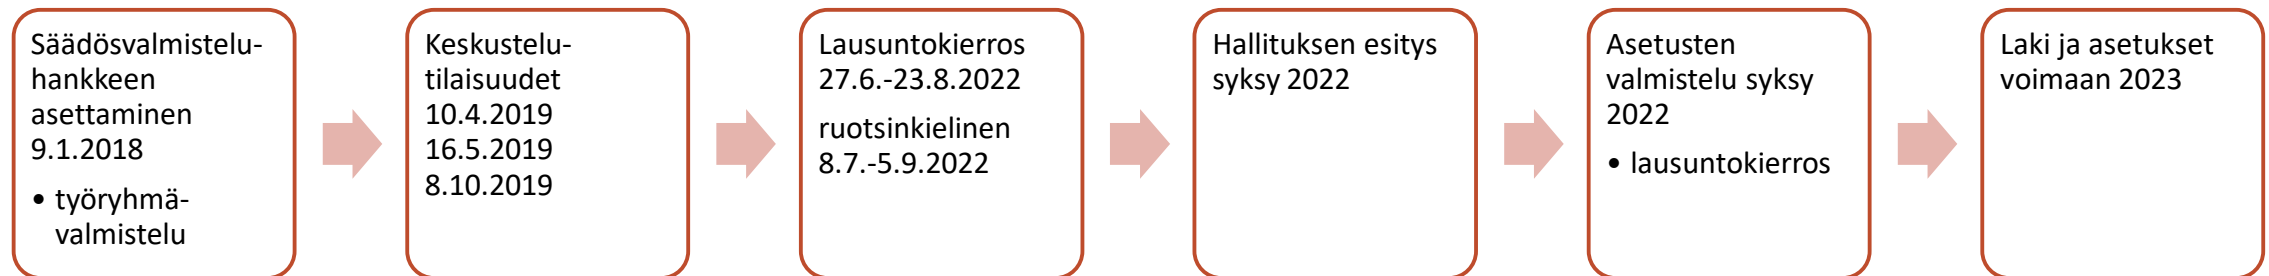

Laki eräistä paloturvallisuuslaitteista

- Uusi laki korvaa nykyisen pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007)
 - lain soveltamisala ei muutu
 - sääntelyn keskeinen sisältö pääosin nykyinen
 - sääntelyn rakennetta ja sisältöä selkeytetään
- Laissa kolme sääntelykokonaisuutta
 - paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asentaminen, huoltaminen ja tarkastaminen (luku 2)
 - käsisammuttimien tarkastus ja huolto (luku 3)
 - tuotteita koskevat vaatimukset (luku 4)



Uuden lain rakenne

Luku 1: Yleiset säännökset

- Soveltamisala
- Suhde muuhun lainsäädäntöön
- Määritelmät

Luku 2: Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot

- Laitteiston toteutus
- Toiminnalliset vaatimukset
- Dokumentointi
- Asennusliikkeen toimintailmoitus
- Vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset
- Vastuuhenkilön koe
- Laitteiston tarkastukset
- Tarkastuslaitoksen hyväksyminen
- Tarkastuslaitoksen tehtävät

Luku 3: Käsisammuttimien tarkastus ja huolto

- Käsisammuttimen tarkastus- ja huoltovelvoite ja määrävälit
- Tarkastuksen ja huollon sisältö
- Käsisammutinliikkeen toimintailmoitus
- Vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset
- Vastuuhenkilön koe

Luku 4: Tuotteita koskevat vaatimukset

- Yleiset vaatimukset
- Tuotteiden merkinnät, tiedot ja ohjeet
- Kielivaatimukset
- Väestönsuojan laitteet ja varusteet
- Tuotteiden vaatimustenmukaisuus

Luku 5: Valvonta Luku 6: Erinäiset säännökset

- Valvontaviranomaiset
- Viranomaisen rekisterit ja julkinen tietopalvelu
- Viranomaisen toimivaltuudet
- Kiellot ja pakkokeinot
- Muutoksenhaku
- Voimaantulo ja siirtymäsäännökset



Laitelain soveltamisalaa kuvaavia lukuja


- Tukesin rekisterissä liikkeen vastuuhenkilöitä
 - paloilmoittimet 258
 - automaattiset sammutuslaitteistot 168
 - käsisammutinliikkeet 411
- Kolme hyväksyttyä paloilmoittimien ja automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuslaitosta, jotka tekivät vuonna 2020
 - 2010 paloilmoittimen varmennustarkastusta
 - 6340 paloilmoittimen määräaikaistarkastusta
 - 950 sammutuslaitteiston varmennustarkastusta
 - 3770 sammutuslaitteiston määräaikaistarkastusta
- Vuonna 2021 markkinoille saatettiin
 - 670 800 palovaroitinta
 - 50 200 häkävaroitinta
 - 319 200 käsisammutinta
 - 79 600 sammutuspeitettä

Lähde: Tukes



Luku 2

Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot

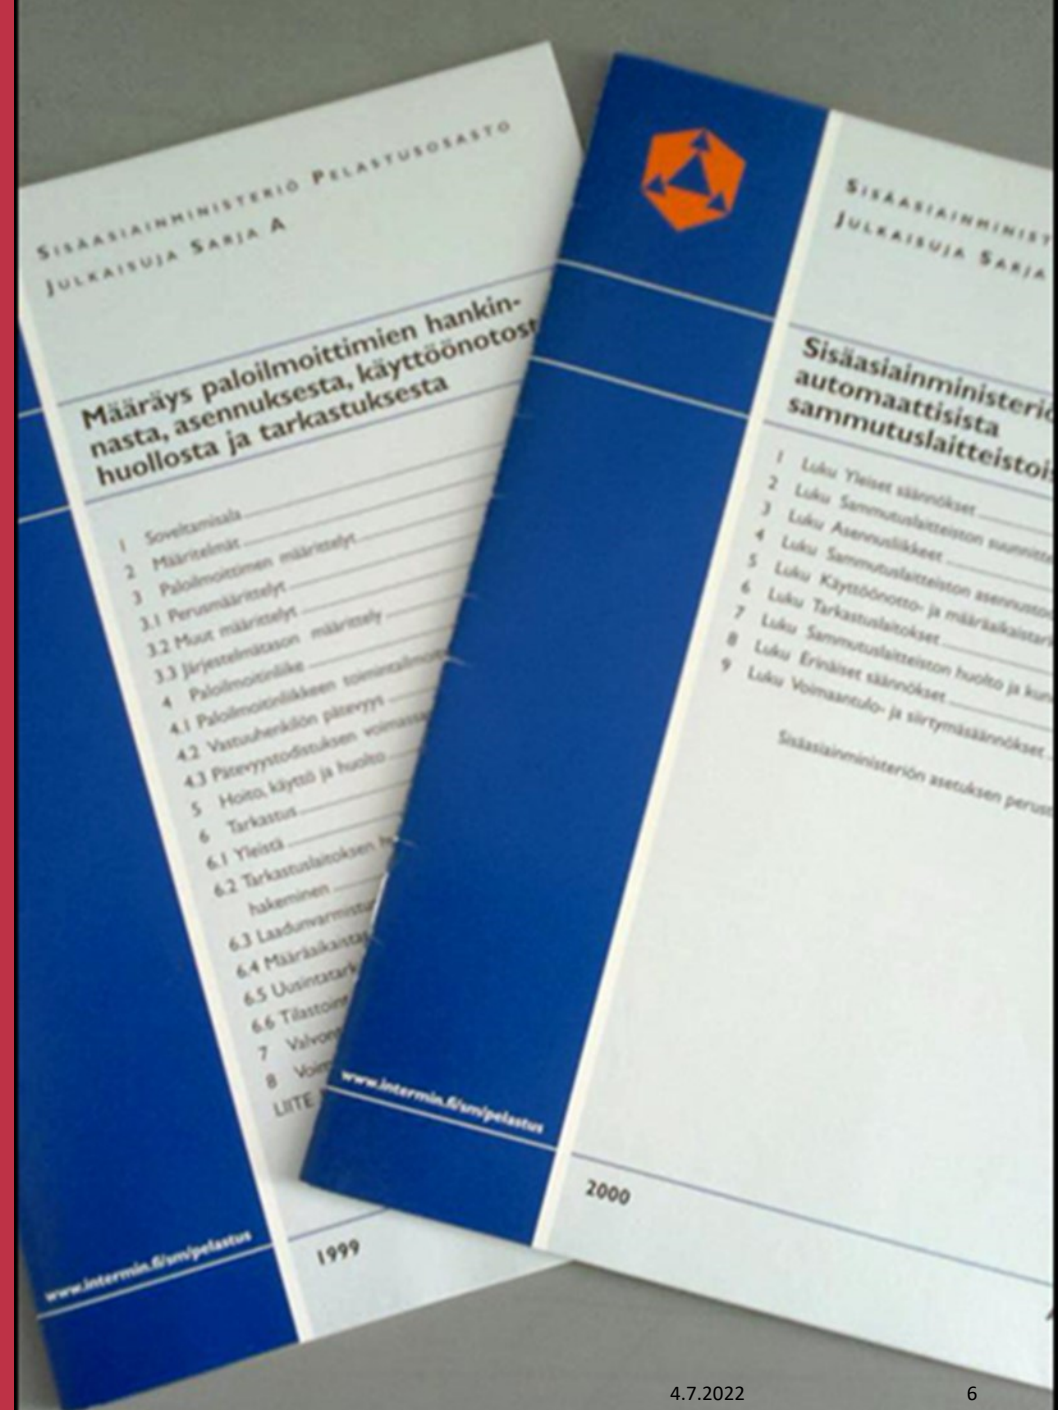

Paloilmoittimia ja automaattisia sammutuslaitteistoja koskevan sääntelyn päälinjaukset

- Laissa säädetään
 - laitteistojen toteutuksesta
 - asennusliikkeiden tehtävistä ja Tukesille tehtävästä toimintailmoituksesta
 - asennusliikkeen vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksista ja pätevyystodistuksesta
 - asennustyön dokumentoinnista
 - tarkastuslaitosten vaatimuksista ja tehtävistä
 - tarkastusten sisällöstä
 - laitteistojen tarkastusvelvoitteesta ja määräväleistä
- Vaatimukset pääosin nykyiset, mutta selvennetään ja tarkennetaan
 - paloilmoittimien ja automaattisten sammutuslaitteistojen sääntelyä yhdenmukaistetaan



Luvun 2 soveltamisala (4 §)

- Soveltamisalaan kuuluvat rakennuksiin asennettavat paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot, joiden
 - asentaminen perustuu laissa tai muussa säädöksessä olevaan velvoitteeseen
 - asentaminen perustuu rakennuslupaan tai muuhun viranomaisen lupamenettelyyn
 - paloilmoitukset liitetään hätäkeskukseen
 - asentaminen edellyttää liittämistä vesihuoltolaitoksen verkostoon tai rakennuksen vesi- ja viemärilaitteistoon
- Soveltamisalaan ei kuulu
 - ajoneuvoihin tai aluksiin asennettavat laitteistot
 - prosessien ja laitteiden suojaamiseen tarkoitettut kohdesuojaukset
 - palovaroitin-, turva- ja hälytinjaestelmät
 - kotieläinrakennuksiin asennettavat palonilmaisulaitteistot



Laitteiston toteutus (5 §)

- Laitteisto on suunniteltava ja asennettava niin, että
 - laitteisto toimii tarkoitetulla tavalla
 - on sopiva käyttötarkoitukseen eli on huomioitava
 - » kohteessa harjoitettava toiminta
 - » kohteen rakenteelliset ja muut palo- ja henkilöturvallisuuteen vaikuttavat tekijät
 - on turvallinen ihmisten, omaisuuden ja ympäristön kannalta
 - laitteet ja komponentit ovat sopivia ja vaatimusten mukaisia
- Uutta laitteistojen toiminnalliset vaatimukset, joista säädetään tarkemmin asetuksella
 - toiminnan luotettavuus ja laitteiston ominaisuudet, yhteensopivuus ja suojaus haittavaikutuksilta
 - erheellisen toiminnan ehkäisy
 - tarpeelliset merkinnät ja opasteet



Toiminnalliset vaatimukset asetuksessa

Paloilmoitin (asetusluonnos 2 §)

- havaitsee alkavan palon luotettavasti
- aktivoituu riittävän nopeasti
- kattaa koko suojattavan alan riittävällä tavalla
- antaa tarvittavat ilmoitukset ja hälytykset
- välittää suunnitellut ohjaukset
- komponentit ja laitteet ovat yhteensopivia
- toiminta on varmennettu sähkökatkojen varalta
- korroosio, lämpövaikutukset tai muut rakennuksen ympäristön olosuhteet eivät vaikuta laitteiston luotettavuuteen

Automaattinen sammutuslaitteisto (asetusluonnos 3 §)

- pystyy sammuttamaan palon tai pitämään palon hallinnassa suunnitellun ajan
- aktivoituu riittävän nopeasti
- kattaa suojattavan alan riittävällä tavalla
- antaa tarvittavat hälytykset
- komponentit ja laitteet yhteensopivia
- toiminta on turvattu palon vaikutuksilta
- sammutusaineen myrkylliset vaikutukset eivät vaaranna henkilöturvallisuutta
- ympäristön olosuhteet eivät vaikuta laitteiston luotettavuuteen



Laitteiston toteutuksen dokumentointi (6–7 §)

- Uuden sääntelyn tavoitteena on selventää ja vahvistaa dokumentointia
- Toteutuksen teknisissä yksityiskohdissa tukeudutaan standardeihin ja yleisiin suunnitteluohjeisiin
- Laitteiston perusmäärittelyissä kuvataan, millainen laitteisto kohteeseen toteutetaan
 - laaditaan myös laajoissa muutoksissa
 - selvitys perusmäärittelyistä tiedoksi pelastusviranomaiselle
- Asennustodistuksessa kuvataan laitteiston tekninen toteutus
 - laitteiston omistajan käyttöön
 - laaditaan kaikista asennuksista

Paloilmoitin (vanha A:60)

Toteutuspöytäkirja

- perusmäärittelyt
- muut vaatimukset
- omistajan velvollisuudet
- yksityiskohtaiset järjestelmätiedot
- ohjeet
- suunnittelu- ja asennusasiakirjat
- liittäminen hätäkeskukseen
- käyttöönotto ja luovutus
- huolto- ja korjaustiedot

Sammutuslaitteisto (vanha A:65)

Selvitys suunnittelu- perusteista

Asennustodistus

Paloilmoitin ja sammutuslaitteisto (luonnos)

Laitteiston perusmäärittelyt

- suojauksen laajuus
- laitteiston mitoituserusteet
- muut määrittelyt

Asennustodistus

- tekninen toteutus
- tehdyt testaukset
- muut toimenpiteet
- käytössä ja kunnossapidossa tarvittavat tiedot ja ohjeet




Asennusliikkeet (8–10 §)

- Asennusliikkeen on
 - varmistettava, että asennus- ja huoltotyöt tehdään asiantuntevasti ja huolellisesti
 - varmistettava, että laitteisto on 5 §:n vaatimusten mukainen
 - tehtävä kattavat toimintatestaukset (100 % oman työn tarkastus)
 - huolehdittava laitteiston varmennustarkastuksesta (tilata tarkastus tarkastuslaitokselta)
 - laadittava asennustodistus, jonka vastuuhenkilö allekirjoittaa
- Ennen toiminnan aloittamista asennusliikkeen on tehtävä ilmoitus Tukesille
 - toiminnan voi aloittaa Tukesin vahvistuksen jälkeen
 - tiedot toiminnanharjoittajasta ja nimetystä vastuuhenkilöstä nykyiseen tapaan
 - vastuuhenkilöllä oltava tosiasiallinen mahdollisuus huolehtia tehtävästään
 - » vastuuhenkilön ei enää edellytetä olevan päätoimisessa palvelussuhteessa
 - asennusliikkeen toimintailmoituksen määräaikaisuus poistuu
 - ilmoitettava muutoksista 1 kk:n kuluessa ja nimettävä uusi vastuuhenkilö 3 kk:n kuluessa



Asennusliikkeen vastuuhenkilö (10–13 §)

- Asennusliikkeellä oltava vähintään yksi vastuuhenkilö
 - asennusliikkeen palveluksessa
- Edellytetään pätevyystodistusta asennusliikkeen harjoittamalta asennus- ja huoltotoiminnan alalta
 - vastuuhenkilön koe ja 2 vuoden työkokemus
 - ei enää koulutusvaatimusta
 - pätevyystodistuksen määräaikaisuus poistuu
- Nykyiset pätevyystodistukset säilyvät voimassa (siirtymäsäännös)

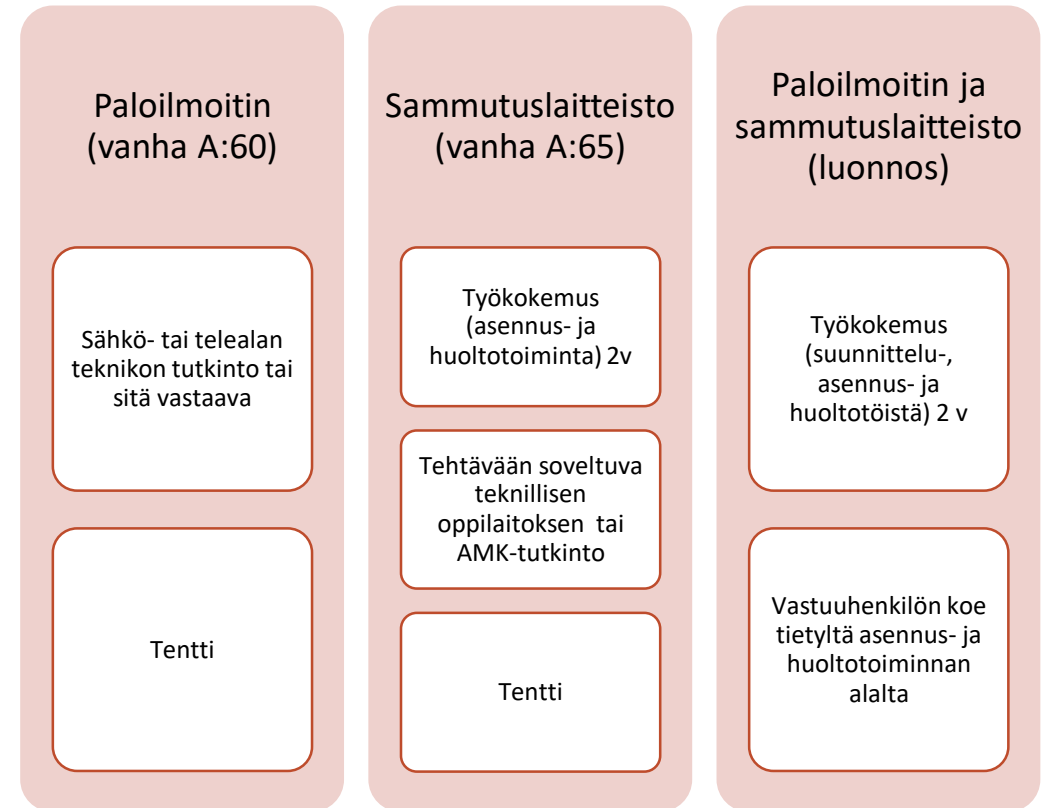

Vastuuhenkilön koe (14–15 §)

- Vastuuhenkilön kokeesta ja kokeen järjestämisestä säädetään nykyistä tarkemmin
 - perustuu vakiintuneeseen käytäntöön
- Kokeella osoitetaan osaaminen vastuuhenkilön tehtäviin
 - koskee yksilöityä asennus- ja huoltotoiminnan alaa
 - kokeen hyväksytysti suorittaneelle annetaan todistus, joka voimassa 3 vuotta
- Tukes huolehtii kokeiden järjestämisestä joko itse tai tekee sopimuksen kokeen järjestämisestä
 - kokeen järjestäjän tulee olla riippumaton ja olla tarvittava osaaminen
 - sopimuksessa asetetaan ehdot mm. arvostelun yhdenmukaisuudesta
 - sopimuksessa määritetään kokeen sisältö, toteutustapa, arvosteluperusteet sekä todistuksen sisältö
 - kokeen järjestäjä raportoi Tukesille, joka valvoo sopimuksen noudattamista



Laitteistojen tarkastukset (16–17 §)

- Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos tekee tarkastukset
- Varmennustarkastus tehdään ennen rakennuksen tai rakennuksen osan käyttöönottoa
 - asennusliike huolehtii, että varmennustarkastus tehdään
 - tehtävä myös laajoihin muutoksiin ja laajennuksiin
- Määräaikaistarkastus tehtävä 3 vuoden välein
 - tavoitteena varmistaa, että laitteistot pidetään toimintakunnossa ja vaatimusten mukaisina koko käyttöiän
 - laitteiston haltija huolehtii, että määräaikaistarkastukset tehdään
- Erikseen säädetään, että uuden laitteiston ensimmäinen määräaikaistarkastus on tehtävä 12–18 kk kuluessa laitteiston varmennustarkastuksesta
- Määräaikaistarkastusvelvoite ei koske paloilmoittimia, joita ei ole liitetty hätäkeskukseen (4 §)



Tarkastusten sisältö (16–17 §)

Varmennustarkastus

- laitteisto täyttää toteutukselle asetetut vaatimukset, vastaa toiminnallisia vaatimuksia ja perusmäärittelyjä
- laitteistosta on laadittu asennusliikkeen vastuuhenkilön allekirjoittama asennustodistus ja laitteisto on todistuksen mukainen
- asennusliike on tehnyt laitteistolle tarvittavat toimintatestaukset ja tarkastukset
- laitteisto on tarkoitukseen sopiva ja toimintakuntoinen
- laitteisto antaa ja välittää tarvittavat hälytykset ja ilmoitukset

Määräaikaistarkastus

- laitteisto on tarkoitukseen sopiva ja toimintakuntoinen
- edellisessä tarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu
- laitteisto antaa tarvittavat hälytykset ja ilmoitukset
- laitteiston muutokset ja korjaukset on teetetty asennusliikkeellä ja laitteisto vastaa asennustodistuksia
- laitteistolla on ajantasainen huolto- ja kunnossapito-ohjelma
- laitteiston kunnossapito on asianmukaista ja riittävää



Tarkastuksen tulos (18–20 §)

- Varmennustarkastus keskeytetään, jos laitteiston toimintakunnosta ei voida varmistua
 - tarkastuspöytäkirja laaditaan vasta valmiista laitteistosta
- Jos määräaikaistarkastuksessa laitteistossa havaitaan vakavia puutteita, tarkastuslaitos määrää uusintatarkastuksen
 - uusintatarkastus on tilattava 3 kk:n kuluessa
 - asiasta ilmoitetaan pelastusviranomaiselle, joka voi ryhtyä valvontatoimenpiteisiin
- Tarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja
 - varmennustarkastuksen pöytäkirja säilytettävä 5 vuotta
 - määräaikaistarkastuksen pöytäkirja ja osoitus tarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaamisesta säilytettävä vähintään seuraavaan määräaikaistarkastukseen
 - tarkastuspöytäkirjat toimitetaan tiedoksi pelastusviranomaiselle
- Toimintakuntoiseen laitteistoon kiinnitetään tarkastustarra



Tarkastuslaitokset (21–23 §)

- Tukes hyväksyy tarkastuslaitokset hakemuksesta
 - vahvistaa pätevyysalueen ja valvontaan liittyvät järjestelyt
 - asettaa tarvittaessa vaatimuksia, rajoituksia ja ehtoja
- Tarkastuslaitoksen hyväksymisen edellytykset pääosin nykyiset
 - uutena vaatimuksena akkreditointi
 - alihankkijoiden käytöstä säädetään nykyistä tarkemmin
- Tarkastuksia tehdessään tarkastuslaitos hoitaa julkista hallintotehtävää eli noudatettava hallinnon yleislakeja
- Tarkastuslaitosten keskinäinen yhteistyövelvoite
- Annettava vuosittain toimintakertomus Tukesille



Luku 3

Käsisammuttimien tarkastus ja huolto



Käsisammuttimien tarkastusta ja huoltoa koskevan sääntelyn päälinjaukset

- Laissa säädetään
 - käsisammutinliikkeiden vaatimuksista ja Tukesille tehtävästä toimintailmoituksesta
 - vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksista ja pätevyystodistuksesta
 - tarkastus- ja huoltotyön vaatimuksista ja sisällöstä
 - tarkastus- ja huoltoväleistä sekä tarkastus- ja huoltotarroista
- Vaatimukset pääosin nykyiset, mutta selvennetään ja tarkennetaan
 - rakenteellisena muutoksena nostetaan sääntelyä nykyisestä asetuksesta lakiin
 - säädetään nykyistä tarkemmin tarkastus- ja huoltotyön sisällöstä

Käsisammuttimien tarkastus- ja huoltovelvoite (25 §, 27 §)

- Käsisammuttimet on tarkastettava kahden vuoden välein
 - tarkastus tehtävä vuoden välein, jos käsisammutin on alttiina kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle
- Käsisammuttimet on huollettava vähintään 10 vuoden välein
 - valmistajan ilmoittamaa lyhyempää määräväliä on noudatettava
 - käsisammutin on huollettava jokaisen käyttökerran jälkeen tai poistettava käytöstä
- Ensimmäisen tarkastuksen ja huollon ajankohta lasketaan käsisammuttimen valmistusajankohdasta
- Käsisammuttimien tarkastus- ja huoltovelvoite ei koske
 - koteihin hankittuja sammuttimia
 - liikennevälineiden ja vesikulkuneuvojen käsisammuttimia (säädetty muualla)



Käsisammuttimen tarkastus (26 §)

- Käsisammuttimen tarkastuksessa tarkastetaan käsisammuttimen toimintakunto eli ettei ole toimintaa haittaavia vikoja tai puutteita, etiketti on luettavissa, sammute ei ole menettänyt sammutustehoa
 - otettava huomioon käsisammuttimen ominaisuudet (tyyppi)
- Tarkastuksen sisällöstä säädetään tarkemmin asetuksella (asetusluonnos 1–3 §)
 - tarkastuksessa tarkastetaan vähintään
 - » etiketti on ehjä ja tiedot luettavissa
 - » merkintöjä ei ole peitetty
 - » säiliössä ei ole ulkopuolisia vaurioita
 - » käyttölaitteet ja letku ovat ehjiä ja käyttökunnossa
 - » sinetöinti on ehjä
 - huollon sekä painelaitelain mukaisen määräaikaistarkastuksen toteaminen
 - rikkoutuneen etiketin tai letkun vaihtaminen

Käsisammuttimen huolto (28 §)

- Huollossa käsisammutin tarkastetaan ja huolletaan toimintakuntoiseksi
 - sisältää käsisammuttimen tarkastuksen toimenpiteet
 - otettava huomioon käsisammuttimen ominaisuudet (tyyppi)
 - käytettävä mallikohtaisia varaosia ja etiketin mukaisia tuotteita
- Huollon sisällöstä säädetään tarkemmin asetuksella (asetusluonnos 4–5 §)
 - huollossa
 - » käsisammutin puretaan ja tyhjennetään
 - » säiliön kunto tarkastetaan sisäpuolelta
 - » osat puhdistetaan, kunnostetaan ja tarvittaessa uusitaan
 - » käsisammutin kootaan ja täytetään
 - » tiiveys tarkastetaan



Tarkastus- ja huoltotarrat (29 §)

- Tarkastettuun ja toimintakuntoiseen käsisammuttimeen kiinnitetään tarkastustarra
 - tarkastustarrassa tiedot käsisammutinliikkeestä sekä tehdyn tarkastuksen ja seuraavan tarkastuksen ajankohdat kuukauden tarkkuudella (käsisammuttimen sijoituspaikan mukaisesti)
 - jos käsisammuttimen toimintakunnosta ei ole varmuutta, ei tarraa kiinnitetä, vaikka käsisammutin on tarkastettu
 - huollon tarpeesta on kerrottava käsisammuttimen omistajalle (30 §)
- Huollettuun käsisammuttimeen kiinnitetään sekä tarkastus- että huoltotarra
 - huoltotarrassa tiedot käsisammutinliikkeestä ja tehdyn huollon ajankohta
- Tarrat eivät saa peittää käsisammuttimen merkintöjä tai etikettiä
 - huoltotarra voidaan kiinnittää sammuttimen takapuolelle



Käsisammutinliikkeet (30–32 §)

- Käsisammutinliikkeen on
 - tehtävä tarkastus- ja huoltotyöt asiantuntevasti ja huolellisesti
 - kerrottava asiakkaalle käsisammuttimen huoltotarpeesta
 - tarkastusta ja huoltoa ei voi tehdä, jos käsisammuttimen painelaitesäätelyn mukainen määräaikaistarkastus on tekemättä
- Ennen toiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus Tukesille
 - toiminnan voi aloittaa Tukesin vahvistuksen jälkeen
 - tiedot toiminnanharjoittajasta ja nimetystä vastuuhenkilöstä nykyiseen tapaan
 - vastuuhenkilöllä oltava tosiasiallinen mahdollisuus huolehtia tehtävästään
 - » vastuuhenkilön ei enää edellytetä olevan päätoimisessa palvelussuhteessa
 - oltava töiden tekemisen kannalta tarpeelliset työvälineet ja asianmukaiset tilat
 - » nimenomainen velvoite kiinteästä huoltotilasta poistetaan
 - käsisammutinliikkeen toimintailmoituksen määräaikaisuus poistuu
 - ilmoitettava muutoksista 1 kk:n kuluessa ja nimettävä uusi vastuuhenkilö 3 kk:n kuluessa



Käsiammutinliikkeen vastuuhenkilö (33–36 §)

- Käsiammutinliikkeellä oltava nykyiseen tapaan vähintään yksi vastuuhenkilö
 - liikkeen palveluksessa
- Vastuuhenkilö huolehtii, että
 - tarkastus- ja huoltotyöt tehdään säännösten mukaan
 - tarkastus- ja huoltotöitä tekevillä on tarvittava osaaminen
- Edellytetään Tukesin myöntämää pätevyystodistusta
 - vastuuhenkilön koe ja uutena vaatimuksena vähintään vuoden pituinen perehdyttävä työkokemus
 - ylläpidettävä ammattitaitoaan
 - pätevyystodistuksen määräaikaisuus poistuu
- Nykyiset pätevyystodistukset säilyvät voimassa (siirtymäsäännös)



Luku 4

Tuotteita koskevat vaatimukset



Tuotteita koskevan sääntelyn päälinjauksia

- Laissa säädetään tuotteita koskevat yleiset vaatimukset
 - soveltamisala nykyisen lain mukainen
 - vaatimukset pääosin nykyiset, mutta selvennetään ja tarkennetaan
 - tuotteiden tekniset vaatimukset ja testausmenetelmät tulevat pääosin eurooppalaisista standardeista
 - tuotteiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan helpoiten esim. standardia noudattamalla
- Osaan tuotteista sovelletaan EU:n rakennustuoteasetusta
 - harmonisoidut tuotestandardit ovat pakollisia
 - ei ole tarvetta tai mahdollisuutta kansalliselle tuotesääntelylle
- Tuotteiden markkinavalvonnassa sovelletaan horisontaalista markkinavalvontalakia



Lain soveltamisalaan kuuluvat tuotteet

- Vaatimuksia sovelletaan seuraaviin tuoteryhmiin (1 §)
 - käsisammuttimet
 - sammutuspeitteet ja muut alkusammutustuotteet
 - palovaroittimet ja häkävaroittimet
 - paloilmoittimen osaksi tarkoitetut laitteet
 - automaattisen sammutuslaitteiston komponentit
 - rakennukseen asennettavat sammutuslaitteet
 - rakennukseen asennettavat savunpoistolaitteet
 - poistumisopasteet ja -valaisimet
 - tehdasvalmisteiset tulisijat
 - väestönsuojien varusteet ja laitteet



Tuotteita koskevat vaatimukset (37–40 §)

- Tuotteiden yleinen käyttöturvallisuusvaatimus
 - oltava käyttötarkoitukseen sopiva ja toimittava oletetulla tavalla, keskeistä toimintavarmuus
 - rakennustuotteiden osalta noudatettava MRL:n sääntelyä
- Tuotteen mukana asianmukaisen ja turvallisen käytön edellyttämät tiedot, merkinnät ja ohjeet
 - tarpeelliset tiedot ja ohjeet asentamista, käyttöä ja huoltoa varten
- Merkintöjen, tietojen ja ohjeiden oltava suomeksi ja ruotsiksi
 - vaatimustenmukaisuutta osoittavat tekniset asiakirjat suomen tai ruotsin kielellä
 - viranomaiselle toimitettavat asiakirjat viranomaisen hyväksymällä kielellä
- Väestönsuojan laitteista ja varusteista oma säännös
 - teknisistä vaatimuksista säädetty asetuksella, joka jää voimaan
- Asetuksenantovaltuuksilla mahdollista tarkemman sääntelyn antaminen, jos se olisi tarpeellista EU-sääntelyn toimeenpanemiseksi tai tuotestandardien soveltamisen tueksi



Tuotteen vaatimustenmukaisuus (41 §)

- Tuotteen valmistajan ja muun markkinoille saattajan on varmistettava, että tuote on vaatimusten mukainen
- Valmistajan on voitava osoittaa tuotteen vaatimustenmukaisuus
 - tekniset asiakirjat
 - tarpeelliset merkinnät
 - käyttö- ja muut ohjeet
- Tuotteen ominaisuudet todetaan tuotteen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla
 - huomioitava myös muu vaatimustenmukaisuuteen vaikuttava sääntely
 - » käsisammuttimissa painelaitesääntely
 - » rakennustuotteissa rakennustuoteasetus
- Jos valmistaja ei ole huolehtinut, asiasta vastaa se, joka saattaa tuotteen markkinoille tai luovuttaa tuotteen käyttöön ensimmäistä kertaa Euroopan talousalueella



Asetusluonnokset

- Nykyisen laitelain nojalla annetut asetukset kumoutuvat
 - VNa väestönsuojien laitteista ja varusteista (409/2011) jää voimaan
- Uusi sisäministeriön asetus käsisammuttimista
 - säädetään tarkemmin käsisammuttimen tuote- ja käyttöominaisuuksista sekä etiketistä
 - poikkeus säiliön punaiseen väriin koskien kotitalous- ja muuhun vastaavaan yksityiseen käyttöön tarkoitettua sammutinta
- Uusi sisäministeriön asetus tehdasvalmisteisista tulisijoista
 - säädetään tarkemmin, mitä tietoja on annettava tuotteen ominaisuuksista



Luvut 5 ja 6

Valvonta ja erinäiset säännökset

Valvontaviranomaiset (44 §)

- Luvun 5 valvontaa koskevia säännöksiä sovelletaan lain lukujen 2 ja 3 valvontaan
 - paloilmoittimien ja automaattisten sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotyöt
 - käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotyöt
- Luvun 4 valvonnasta eli tuotteiden markkinavalvonnasta ja valvontaviranomaisen toimivaltuuksista säädetään markkinavalvontalaissa ja CE-merkittyjen rakennustuotteiden osalta maankäyttö- ja rakennuslaissa
- Tukes on valvontaviranomainen
- Pelastusviranomainen valvoo laitteistojen tarkastusvelvoitteen sekä käsisammuttimien tarkastus- ja huoltovelvoitteen toteutumista
 - toimivaltuudet ja valvontakeinot on säädetty pelastuslaissa



Valvontakeinot (47–52 §)

- Tukesilla on oikeus saada valvontaa varten tarvittavat välttämättömät tiedot asennus- ja käsiammutinliikkeiltä ja vastuuhenkilöiltä, laitteistojen haltijoilta sekä tarkastuslaitoksilta (47 §)
- Salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten kesken (48 §)
- Tukesilla oikeus tehdä tarkastuksia paikoissa (49 §)
 - joihin laitteistoja asennetaan tai joissa niitä korjataan tai huolletaan
 - joissa käsiammutinliike tekee käsiammuttimien tarkastus- ja huoltotöitä
- Tukesilla oikeus tehostaa antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai teettämisuhalla



Erinäiset säännökset

- Muutoksenhaku
 - Tukesin tekemästä päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen (53 §)
 - tarkastuslaitoksen tekemään päätökseen voi hakea oikaisua tarkastuslaitokselta ja valittaa hallinto-oikeuteen (54 §)
- Asennusliikkeen ja käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön pätevyys voidaan osoittaa myös ulkomaisella pätevyystodistuksella
 - Tukes tekee ammattipätevyyden tunnustamispäätöksen
- Pelastusviranomaisella ja kunnan rakennusvalvontaviranomaisella velvollisuus ilmoittaa Tukesille havaitsemistaan epäkohdista





Sääministeriö
intermin.fi

Kirkkokatu 12, Helsinki
PL 26, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde 0295 480 171
www.intermin.fi