



Keskustelutilaisuus pelastustoimen laitteista annetun lain uudistamisesta

Kirsi Rajaniemi / Jaana Rajakko
10.4.2019 Helsinki


Keskustelutilaisuuden ohjelma

- 1) Lakihankkeen uudistamisen tavoitteet ja alustavat linjaukset
 - Tuotesääntelyn linjaukset mm. palovaroittimet, käsisammuttimet, tulisijat
 - Laitteistosääntelyn linjauksia mm. paloilmoittimet ja sammutuslaitteistot
 - Käsisammuttimien tarkastaminen ja huoltaminen
- 2) Kahvitauko
- 3) Puheenvuoroja ja keskustelua
- 4) Miten tästä eteenpäin?



Valmistelun tavoitteet ja aikataulu

- Sääntelyn tarpeen ja toimivuuden arviointi; nykyinen laitelaki yli 10 vuotta vanha, lain ja asetusten sisältö pääosin 90-luvulta
- Sisältötarkistukset suhteessa muussa lainsäädännössä tapahtuneisiin muutoksiin, erityisesti rakentamisen sääntely ja TEM:n toimialan tuotesääntely
- Säädöshuolto, säädöstekninen ajantasaistaminen
- Tavoitteena nykyistä yksinkertaisempi ja selkeämpi sääntelykokonaisuus

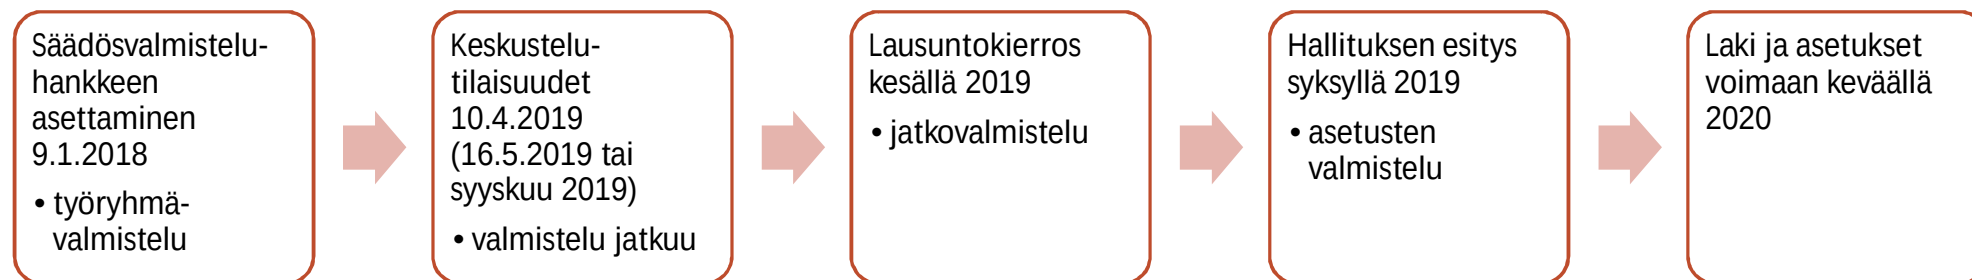

Laitelain soveltamisala

Tuotesääntely

- Palovaroittimet
- Häkävaroittimet
- Paloilmoittimen komponentit
- Käsisammuttimet
- Alkusammutusvälineet
- Sammutuslaitteiston komponentit
- Tehdasvalmisteiset tulisijat
- Poistumisopasteet
- Savunpoistolaitteet
- Väestönsuojien varusteet ja laitteet

Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot

- Laitteiston toteutus
- Asennusliikkeet
- Tarkastuslaitokset

(Huom. laitteistojen kunnossapito on pelastuslain soveltamisalaa)

Käsisammuttimien huolto ja tarkastus

- Käsisammuttimien huolto- ja tarkastustyöt
- Käsisammutinliikkeet

(Huom. käsisammuttimien tarkastus- ja huoltovelvoite on pelastuslain soveltamisalaa)



Päälinjaukset

- Sääntelyn soveltamisalaa ei laajenneta nykyisestä
 - laitelaki on erityissääntelyä, soveltamisala tarkkaan rajattu
- Selvennettävä suhdetta muuhun lainsäädäntöön ja yhtenäistettävä käsitteet
 - rakentamisen sääntely
 - EU rakennustuoteasetus
 - muu tuotesääntely ja markkina- ja turvallisuuslaki
 - pelastuslaki
- Vanhojen asetusten osalta karsintaa mistä on tarve säätää ja kuinka yksityiskohtaisesti
 - asetuksissa on lakitasolle nostettavia asioita
 - säädetään laissa tuoteryhmäkohtaiset perusvaatimukset
- Tukesin rooli valvontaviranomaisena säilyy nykyisenä



Palovaroitin

- palovaroittimen tekniset vaatimukset
 - EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen tuote eli on käytettävä harmonisoitua tuotestandardia
 - sähkö- ja säteilyturvallisuusvaatimukset säädetään jo toisaalla
 - ➔ VnA palovaroittimien teknisistä vaatimuksista (291/2009) kumotaan
- lakiin on kuitenkin tulossa vaatimuksia perusominaisuuksista (toiminnallisia)
 - perusominaisuuksiin liittyvä asetuksenantovaltuutus siltä varalta, että standardit muuttuvat ja tulee tarve säätää kansallisesti esim. palovaroittimen äänen luokkavaatimuksesta
- palovaroittimien hankintavelvoite (riittävä määrä ja sijoittaminen) sekä kunnossapitovelvoitteen vastuunjako säädetään pelastuslain kautta




Käsisammutin

- käsisammuttimen tekniset vaatimukset
 - painelaitesäätelyn mukainen tuote, harmonisoitu standardi, CE -merkintä
 - on olemassa EN –standardit käsisammuttimen vaatimuksista
- ➔ SM asetus käsisammuttimista (790/2001) uusitaan
- sääntelyä tarvittaneen perusvaatimuksista mm. sammutusominaisuuksista, etiketistä, väristä
 - tarkemmat tekniset vaatimukset tulevat standardeista, kuten nykyisinkin
- käsisammuttimen hankintavelvoite (riittävä määrä ja sijoittaminen) ei kuulu soveltamisalaan
- käsisammuttimen tarkastus- ja huoltovelvoitteesta säädetään tarkemmin pelastuslain nojalla



Tulisijat

- tehdasvalmisteisten tulisijojen tekniset vaatimukset
 - EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisia tuotteita eli on käytettävä harmonisoituja tuotestandardeja
 - standardeissa on määritetty eri tuoteryhmien vaatimuksia mm. paloturvallisuudesta, päästöistä, hyötysuhteesta, merkinnöistä jne.
- työn alla kartoittaa, mitä teknisiä vaatimuksia tulisijoille tulisi säätää kansallisesti turvallisen asentamisen ja käytön kannalta
 - näihin perusominaisuuksin liittyvä asetuksenantovaltuutus, jotta tarvittaessa voidaan säätää kansallisesti esim. standardien sisältämistä luokkavaatimuksista
- tulisijan asentaminen ei kuulu soveltamisalaan
 - on osa rakentamista

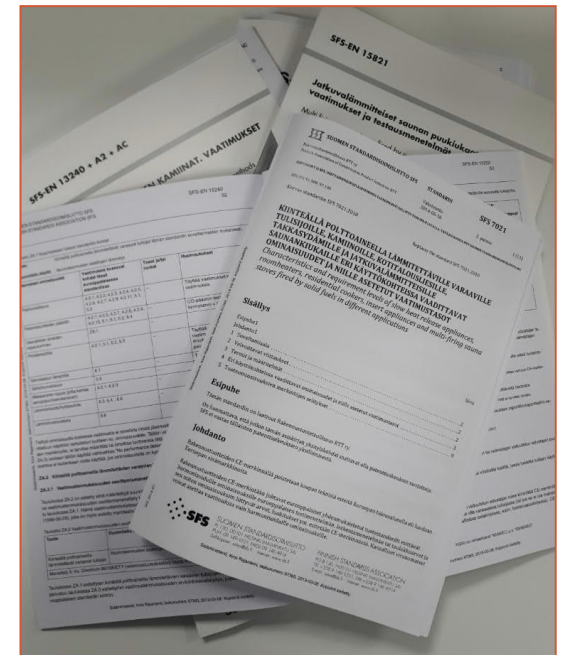


Paloilmoittimet ja sammutuslaitteistot

- Laissa säädettävät asiat
 - tuotteiden perusvaatimukset
 - laitteistojen toiminnalliset vaatimukset
 - asennusliikkeiden ilmoitusmenettely ja vastuuhenkilön pätevyysvaatimus
 - tarkastuslaitosten hyväksyminen ja tehtävät
- Uusi asetus paloilmoittimien ja automaattisten sammutuslaitteistojen toteutuksesta ja kunnossapidosta
 - toteutuksen dokumentointi
 - kunnossapidon vaatimukset (liittyy pelastuslakiin)
 - käyttöönottotarkastus/varmennustarkastus
 - määräaikaistarkastukset 1 + 3 vuotta
 - tarkastustarra



Asennusliikkeen vastuuhenkilö

- Asennusliikkeellä oltava jatkossakin vastuuhenkilö
 - vaatimus palvelussuhteesta yritykseen
- Pätevystodistus vaadittaisiin jatkossakin
 - tentti ja työkokemus
 - pätevystodistuksen määräaikaisuus poistetaan
- Nykyiset pätevystodistukset säilyisivät voimassa (siirtymäsäännös)

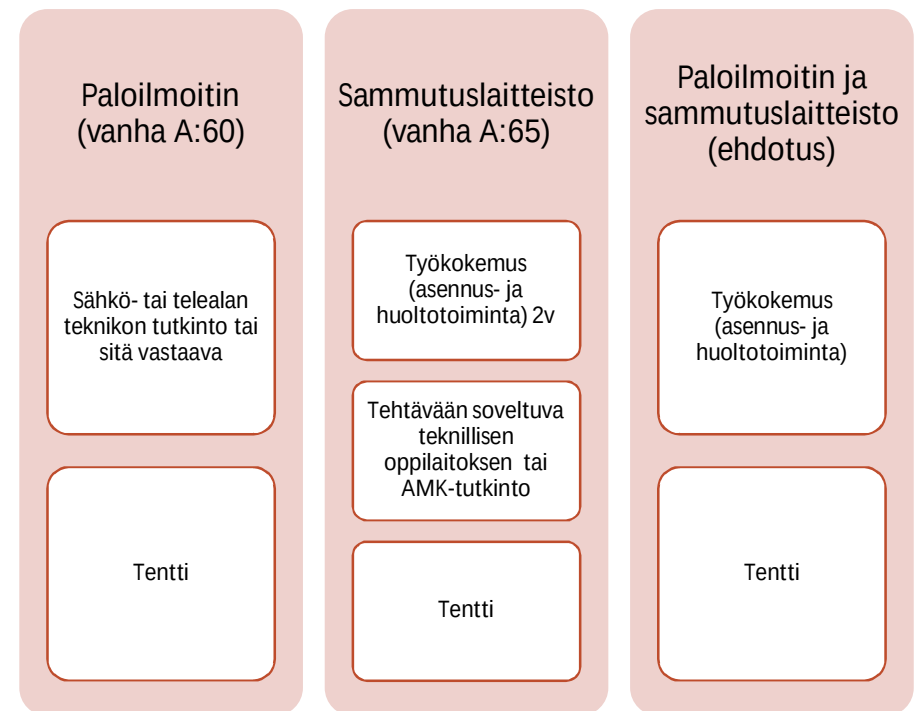


Käsisammuttimien tarkastus ja huolto

- koskee käsisammuttimen toimintakunnon varmistavia tarkastuksia ja huoltotöitä
 - ei säädetä käsisammuttimelle tehtävistä painelaitesäätelyn mukaisista painelaitetarkastuksista
 - oletus, että käsisammutin on toimintakunnossa
- tarkastus- ja huoltotöitä saa tehdä vain käsisammutinliike
 - oltava vastuuhenkilö, joka vastaa töiden tekemisestä ja joka on palvelussuhteessa yritykseen
 - vastuuhenkilön tulee suorittaa tentti + työkokemus
 - liikeilmoitusten ja vastuuhenkilön määräaikaaisuudet poistetaan
 - tarkastettujen käsisammuttimien luettelointivelvoite poistetaan
 - tarkennetaan tarkastus- ja huoltotyön sisältöä ml. tarran liimaaminen
 - kiinteä huoltopaikka > huoltopaikka
 - tarkastus- ja huoltoväleistä säädetään pelastuslain nojalla
- sääntelyä ei laajenneta muihin alkusammutusvälineisiin



Sisäministeriö
Inrikesministeriet

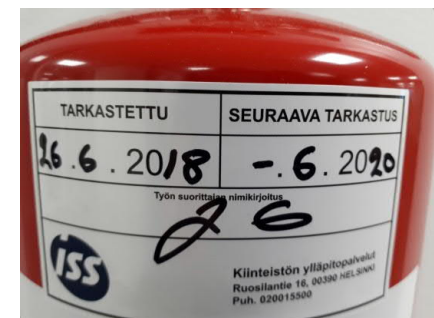

Savunpoistolaitteet

- Kaikki sisäministeriön antamat ohjeet, määräykset ja päätökset ovat kumoutuneet (viimeistään 31.8.2001)
- EU:n rakennustuoteasetuksen soveltamisalaa
 - harmonisoidut tuotestandardit savunpoistoluukut, savusulut, savunpoistopuhaltimet (SFS-EN 12101 sarja)
 - kansalliset soveltamisstandardit (NAS)
- Lakiin yleiset perusvaatimukset tuotteille
 - ei tarvetta tarkemmalle tuotesääntelylle
- Savunpoiston toteutus ei kuulu laitelain soveltamisalaan



Poistumisopasteet

- Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta (805/2005)
 - päivitetään, ei merkittäviä muutostarpeita
 - liittyy pelastuslakiin




Väestönsuojien varusteet ja laitteet

- Valtioneuvoston asetus väestönsuojan laitteista ja varusteista (409/2011)
 - tarkistetaan myöhemmin
- Väestönsuojan rakentamisessa ja varustamisessa käytettävät laitteet ja tuotteet



Miten tästä eteenpäin

- Valmisteluaineisto verkkosivuilla
<https://intermin.fi/hankkeet/hankehaku>

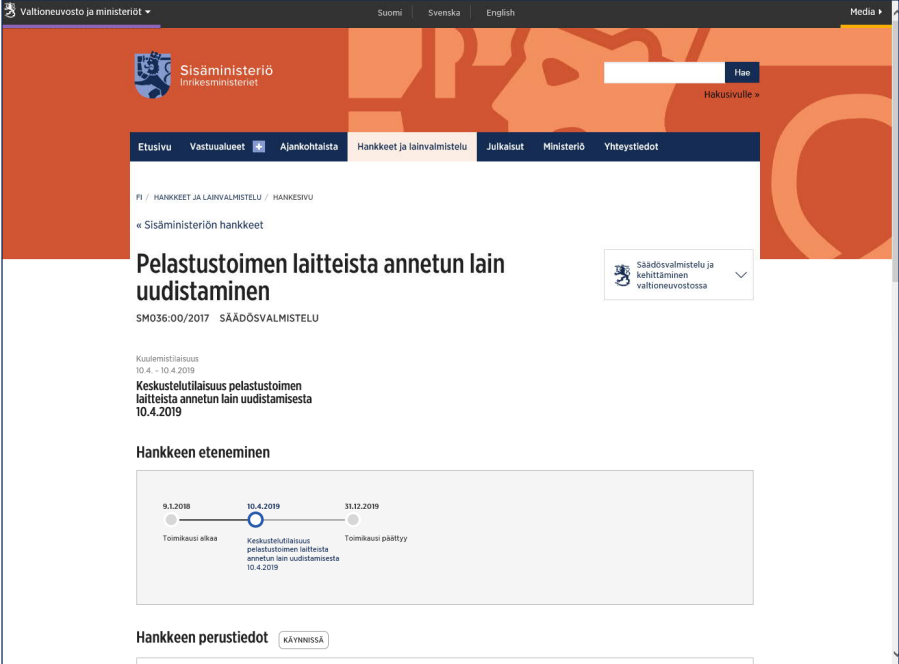

The screenshot shows the official website of the Finnish Ministry of the Interior (Sisäministeriö). The page is titled "Pelastustoimen laitteista annetun lain uudistaminen" (Amendment of the Act on the Issuance of Equipment for Rescue Services). It includes a navigation bar with links to "Etusivu", "Vastualueet", "Ajankohtaista", "Hankkeet ja lainvalmistelu", "Julkaisut", "Ministeriö", and "Yhteystiedot". The main content area displays the project title, the date "SM036:00/2017 SÄÄDÖSVALMISTELU", and a timeline of events. The timeline shows the project starting on 9.1.2018, with a key event on 10.4.2019 (Keskusteluilmoitus pelastustoimen laitteista annetun lain uudistamisesta), and ending on 31.12.2019. A "Hankkeen eteneminen" (Project Progress) section is also visible, along with a "Hankkeen perustiedot" (Project Basic Information) section.



Sisäministeriö

Inrikesministeriet

Kirkkokatu 12, Helsinki
PL 26, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde 0295 480 171
kirjaamo@intermin.fi